



DISELNIC - DISELSA

**Distribuidor Mayorista de Equipos
de Seguridad Electrónica**

GUIA PASO A PASO

**Conexión y programación de sirena
auxiliar por medio de salida PGM con
panel PC1832**

DSC




1


Conexión de sirenas

Conexión para activar sirena auxiliar

Fuente de poder Auxiliar con respaldo (PS3020)

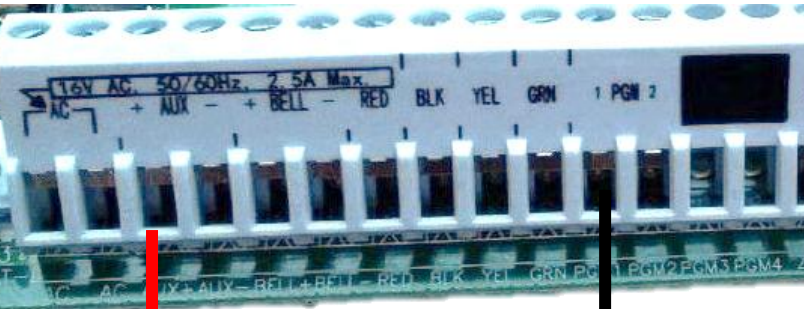

Relé

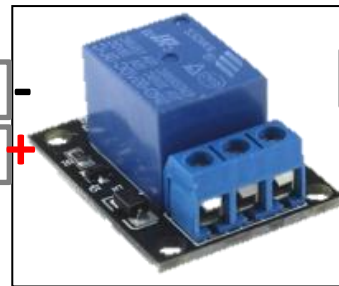


C
NO
NC




Sirena

▶ Programación de PGM1 como salida de sirena

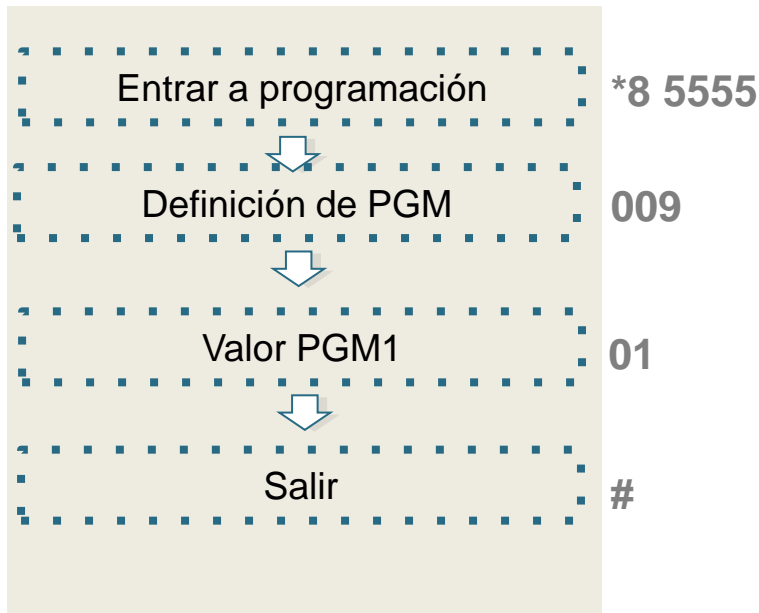

PGM1 para activar sirena de Partición 2

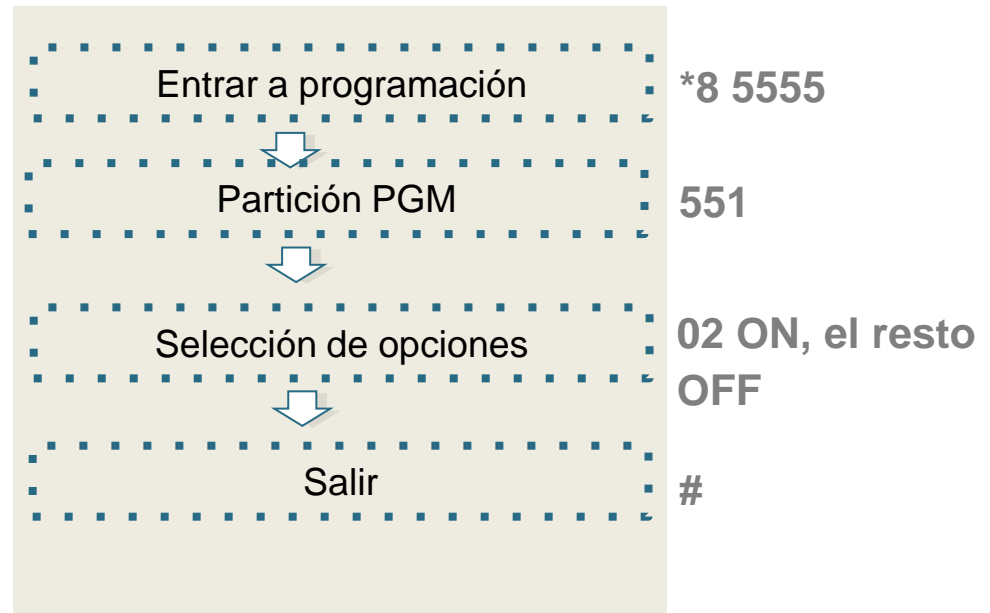

[01] Incendio y hurto residencial

La salida será activada (fija para hurto, pulsante para incendio) si ocurre una alarma en la partición seleccionada